

## HEBA MT 315 1.0 AR GSM1BSCP28 ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОТАРИФНЫЙ С GSM МОДЕМОМ

- › Онлайн мониторинг и умные уведомления
- › Выбирайте оптимальный тариф оплаты электроэнергии
- › Контроль над удалённым объектом (дача, коттедж, квартира)
- › Автоматическая отправка показаний в энергосбыт
- › Точность измерений соответствует требованиям ГОСТ 30804.4.30-2013
- › Монтаж аналогичен установке обычного счетчика
- › Нет необходимости в дополнительном оборудовании



1. Установите счетчик
2. Подключите к облачному сервису
3. Контролируйте энергопотребление

ГАРАНТИЯ

7

ЛЕТ

## Оснащение

Оптический порт  
по ГОСТ IEC 61107-2011


GSM модем

Датчик магнитного поля

Электронная пломба  
крышки клеммной колодки

Электронная пломба корпуса

Электрический испытательный  
выходы встроенных часов

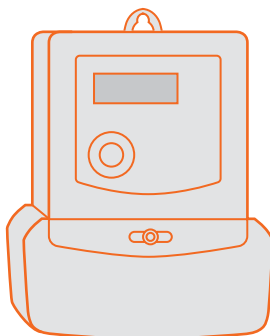

Подсветка ЖКИ

Электрический вход для источника  
резервного питания

Датчик тока - шунт

Встроенный расцепитель нагрузки  
для отключения нагрузки при пре-  
вышении заданного лимита

Оптический и электрический  
испытательные выходы активной и  
реактивной энергии

## Назначение

- › Для измерения и учета потребленной активной или активной и реактивной энергии в трехфазных трех- и четырехпроводных сетях переменного тока дифференцированно по временным зонам суток в соответствии с заданным тарифным расписанием

## Применение

- › На промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях энергетики, в коттеджах и квартирах, подключенных к трехфазной сети. Разработан непосредственно для использования в системе АСКУЭ

## Измерение параметров сети

- › Среднеквадратических значений тока
- › Среднеквадратических значений напряжений
- › Частоты сетевого напряжения
- › Активной, реактивной и полной мощности
- › Фактора активной мощности и суммарно пофазно
- › Углов между векторами напряжения

## Измерение и хранение в памяти измеренных значений

Активной, реактивной индуктивной и реактивной емкостной:

- › энергии нарастающим итогом, в том числе по тарифам
- › энергии нарастающим итогом, в том числе по тарифам, зафиксированных по окончании месяца, в течение 12 месяцев
- › энергии нарастающим итогом, в том

числе по тарифам, зафиксированных по окончании суток, в течение 128 суток

- › мощностей, усредненных на 30-ти мин. интервале, в течение 128 суток

Счетчик измеряет и учитывает приведенную энергию потерь в линии нарастающим итогом всего и по каждой фазе отдельно

## Журнал событий / Сохранение в журнале событий даты и времени:

- › Включения и отключения питания, неправильного подключения
- › Перепрограммирования параметров
- › Изменения времени и даты во встроенных часах
- › Сброса информации о максимальной мощности
- › Сброса микроконтроллера в результате критической электромагнитной обстановки
- › Сброса информации об усредненных мощностях
- › Сброса информации о потребленной энергии по дням и месяцам

- › Изменения направления тока и снятия крышки клеммной колодки
- › Влияния магнитного поля и коррекции времени
- › Вскрытия корпуса и ошибок, сбоев в работе счетчика
- › Превышений и провалов напряжения сети, откл. частоты сети
- › Превышений заданных порогов напряжения и лимитов мощности
- › Наличие тока в фазе при отсутствии напряжения
- › Пропадание напряжения в любой из фаз

## Надежность и гарантии производителя

- › Межповерочный интервал счетчика — 16 лет;
- › Средняя наработка до отказа не менее — 280 000 часов;

- › Средний срок службы не менее — 30 лет;
- › Гарантийный срок эксплуатации с даты выпуска — 7 лет.

## Структура условного обозначения

Нева МТЗ X X XX XX XXX XX X X

### Ток базовый (максимальный), А

1 – /1(2) А	7 – /1 (7,5) А
5 – /5 (10) А	8 – 5 (80) А
6 – 5 (60) А	9 – 5 (100) А

### Номинальное напряжение, V

1 – 3x57,7/100 V	4 – 3x(57,7/100) V и
2 – 3x230/400 V	3x(230/400) V
3 – 3x(120/208) V и	
3x(230/400) V	

### Дополнительные опции:

V – подсветка ЖКИ;	R – промежуточное реле
S – электронная пломба	управления нагрузкой;
крышки клеммной колодки;	P – вход подключения
C – встроенные	внешнего питания.
расцепители нагрузки;	

### Тип интерфейса: \*

O – без интерфейса	PLRF – комбинированный
удалённого доступа	модем
E4 – интерфейс EIA 485	GSMX* – GSM-модем
E2 – интерфейс EIA 232	MB – интерфейс M-Bus
RFX* – радиомодем	ETH – Ethernet
PLX* – PLC модем	WF – WiFi
	BT - Bluetooth

### Вид измеряемой энергии:

A – активная;	AR – активная и реактивная
---------------	----------------------------

### Класс точности:

0.5 – класс 0,5S по ГОСТ 31819.22
1.0 – класс 1 по ГОСТ 31819.21

### Номер модели счетчика

### Тип корпуса

1 - для крепления винтами;
2 - для установки на рейку TH 35

### Тип счетчика

## Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Класс точности акт./реакт.	1/2
Номинальное напряжение, В	3×230/400
Рабочий диапазон фазных напряжений, В	172...264
Номинальная частота сети, Гц	50
Рабочий диапазон частот, Гц	47,5 до 52,5
Базовый или /номинальный (макс.) ток, А	5(80)
Разрядность показаний	6+2
Количество тарифов	4
Количество тарифных зон суток	8
Количество сезонов	12
Количество исключительных дней	32
Тарификация в будни, сб и вс	раздельная
Точность хода часов, не более, с/сут.	± 0,5 при номинальной t°
Точность хода часов, типовое значение, с/сут.	2 в рабочем диапазоне t°
Скорость обмена, Бод	9600
Протокол обмена	ГОСТ IEC 61107-2011
Макс. площадь сечения проводников, мм <sup>2</sup>	50
Рабочий диапазон температур, °С	-40...+70
Габаритные размеры, высота / длина / ширина, мм	227x170x64
Масса не более, г	1200
Способ крепления	3 винта / рейка TH35
Степень защиты	IP51

**Таїпит**

Измерительные Приборы

### Адрес производства:

193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2,  
+7 (812) 326-10-90, +7 (812) 325-58-58  
meters.taipit.ru